

Phonak Audéo™ L

Données techniques




Phonak Audéo L-RL (L90/L70/L50/L30/Trial)

Ecouteur S


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

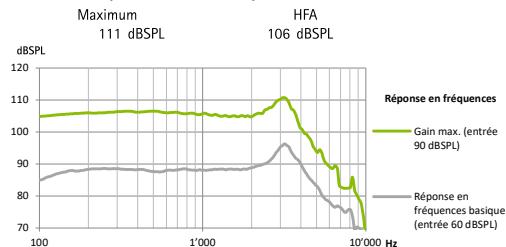

Gain acoustique

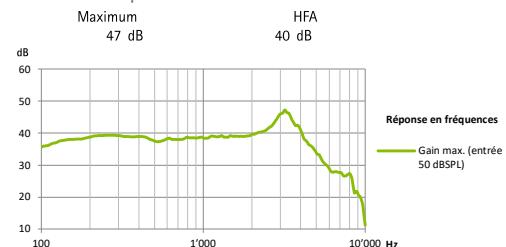

Bande passante


	<100 Hz - >8000 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Distorsion harmonique totale	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Durée de fonctionnement prévue*	18	h		
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19	dBSPL		

Ecouteur M


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

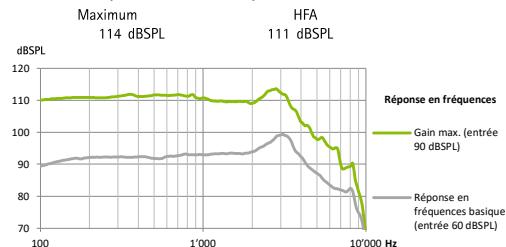

Gain acoustique

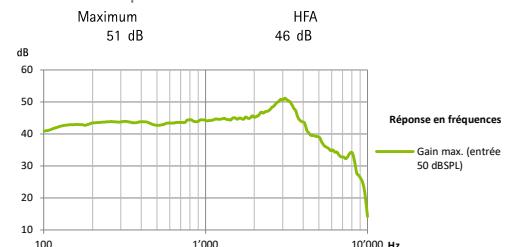

Bande passante

	<100 Hz - >8000 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Distorsion harmonique totale	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Durée de fonctionnement prévue*	18	h		
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19	dBSPL		

Données de test générales

- Des paramètres de mesure spécifiques sont utilisés. Réglage RTS avec contrôle de volume
- Appareil en mode linéaire
- Expansion à bas niveau active
- Toutes les données obtenues sont mesurées avec les paramètres de mesure de Phonak Target

Importantes pour la sécurité

- ⚠** Le niveau de pression acoustique de sortie de cet appareil peut dépasser 132 dB SPL. Prenez en conséquence toutes les précautions qui s'imposent en cours d'appareillage, car le risque d'aggraver la perte auditive résiduelle n'est pas à écarter.
- ⚠** Tout changement ou modification de cette aide auditive, non expressément approuvé par le fabricant, est interdit(e). De telles modifications pourraient être préjudiciables à l'audition ou endommager l'aide auditive.

* La durée de fonctionnement prévue de la batterie rechargeable dépend des fonctions actives, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'usure de la batterie et de l'environnement sonore.

Phonak Audéo™ L

Phonak Audéo L-RL (L90/L70/L50/L30/Trial)


Données techniques

Ecouteur MAV


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

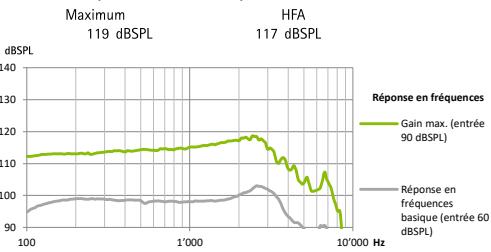

Gain acoustique

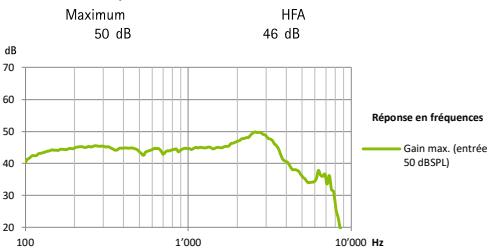

Bande passante

<100 Hz - >8000 Hz

Distorsion harmonique totale

500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz

1.5% 1.5% 1.0% 1.0%

Phonak Audéo™ L

Données techniques


Phonak Audéo L-RL (L90/L70/L50/L30/Trial)

Ecouteur UP


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

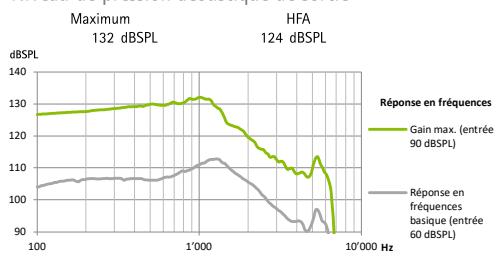

Gain acoustique

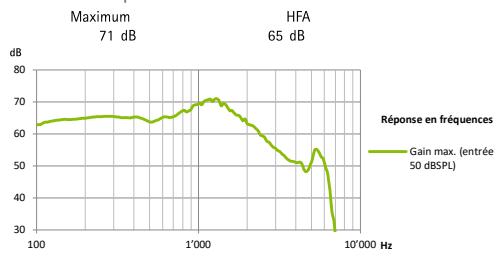

Bandé passante

<100 Hz - 6100 Hz

500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz

1.5% 1.5% 1.0% 1.0%

Distorsion harmonique totale

Durée de fonctionnement prévue*

Niveau de bruit d'entrée équivalent

* La durée de fonctionnement prévue de la batterie rechargeable dépend des fonctions actives, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'usure de la batterie et de l'environnement sonore.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

Une marque Sonova

PHONAK
life is on *

*la vie s'exprime